

# Aquarun

centro-stanza / standalone

cm 510x235 h.142

## Dati tecnici

Technical features

Max contenuto d'acqua Max water capacity	11.000 L
---	----------

## Dati dimensionali

Dimensional features

Volume d'imballo Packaging volume	20 m <sup>3</sup>
--------------------------------------	-------------------

Peso a vuoto Dry weight	750 kg
----------------------------	--------

Peso con acqua Wet weight	11750 kg
------------------------------	----------

## Caratteristiche elettriche

Electrical features

Voltaggio Voltage	220/380 volt
----------------------	--------------

Amperaggio Amperage	22 A (220V) 3x16 A (380V)
------------------------	------------------------------

Tensione Tension	50 Hz
---------------------	-------

Potenza motori SWIM SWIM motors power	2 x 2 Hp
--	----------



Potenza assorbita motori SWIM SWIM motors power absorbed	2 x 1.5 Kw
---	------------

Potenza motore RICIRCOLO Circulation pump power	1 Hp
--	------

Potenza assorbita motore RICIRCOLO Circulation pump power absorbed	0.8 Kw
---	--------



Regolatore temperatura Temperature controller	3 Kw
--	------

## Disegno tecnico / Technical drawing

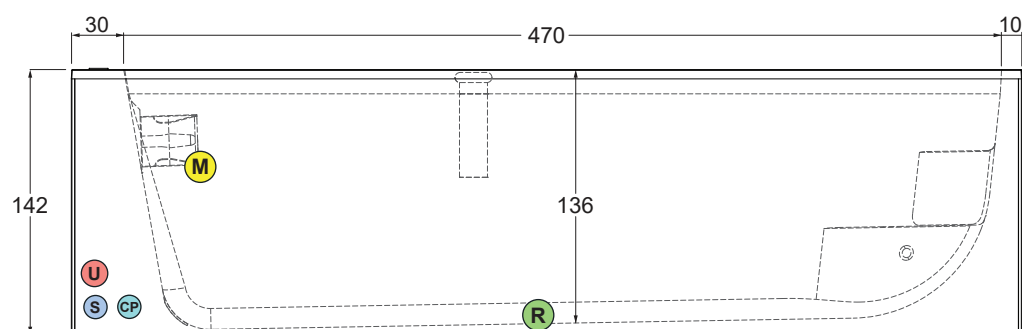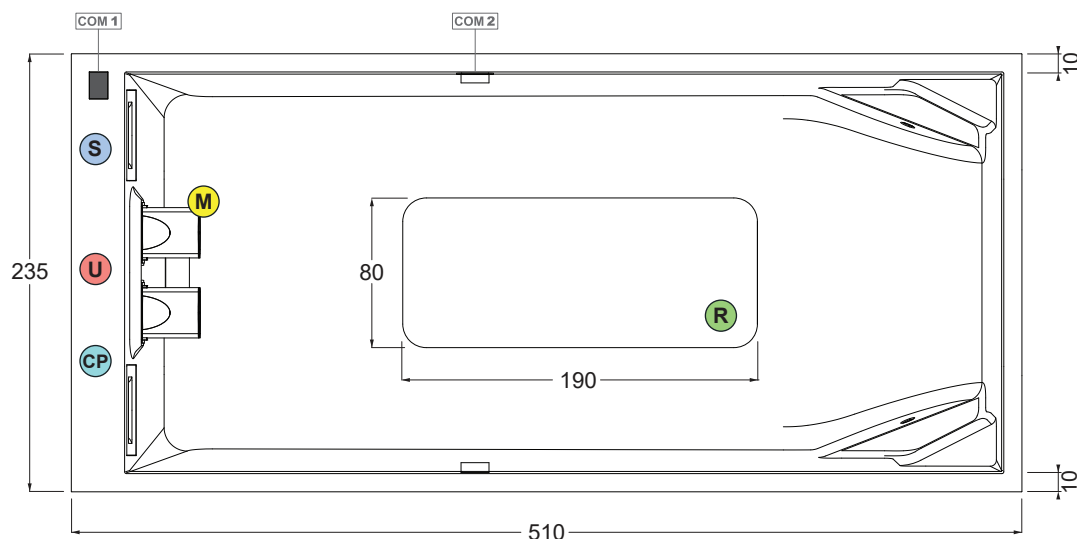

- Pannello di controllo 1 **COM 1** Control panel      Turbine SWIM **M** Swim Motors      Centralina **U** Control Unit  
 Pannello di controllo 2 **COM 2** Control panel      Scarico **S** Drainage      Pompa ricircolo **CP** Circulation pump  
 Specchio **R** Mirror


## Installazioni disponibili / Installations allowed

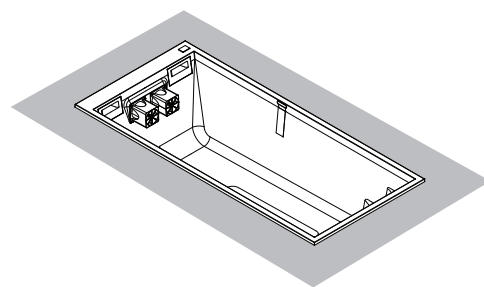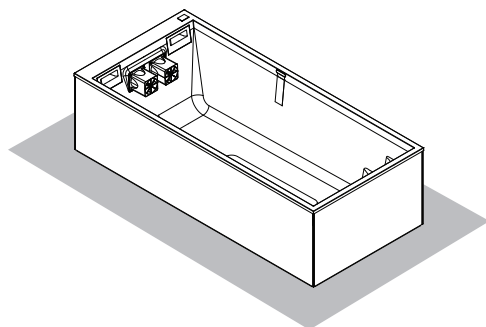

**A** centrostanza  
standalone

**B** centrostanza ad incasso  
built-in standalone

## Predisposizioni di installazione / Preparation of installation

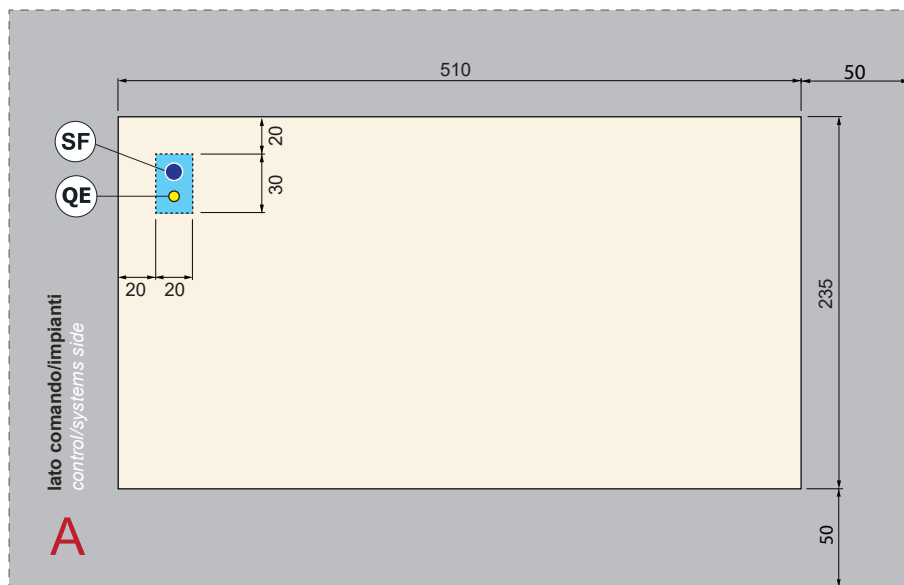

**A** Spazio tecnico obbligatorio per ispezione perimetrale  
Mandatory technical area for perimeter inspection

Il collegamento elettrico e la predisposizione per scarico a pavimento (facoltativa) devono essere predisposti all'interno dell'area indicata dal rettangolo azzurro.

The electrical connection and any provision for floor drainage must be set up within the area indicated by the blue rectangle.

**QE** Allaccio alimentazione elettrica  
\_ sezione max del cavo 3x6 mmq  
\_ lunghezza 2 ml circa

Electrical connection  
\_ maximum cable section 3x6 mmq  
\_ approximate length 2 ml

**SF** Predisposizione facoltativa per scarico a pavimento

NB: lo scarico è ad attivazione manuale, rimuovere il pannello e aprire la saracinesca per scaricare.

Optional preparation for floor drain

NB: the drain is manually activated, remove the panel and open the portullis for unloading.



A monte dell'impianto idraulico si consiglia di installare dei rubinetti filtro. L'azienda declina problemi derivanti dalla mancata installazione dei suddetti.

It is recommended to install filter faucets upstream of the hydraulic system. The company declines problems arising from failure to install them.


### NOTE

- L'impianto elettrico al quale si intende collegare la minipiscina deve essere conforme alle norme CEE.
- La minipiscina dovrà essere collegata ad un Sezionatore di rete (interruttore magnetotermico) con contatti distanziati min. 3mm. e ad un RCD (interruttore differenziale) di max 30mA.
- E' necessario che l'impianto dell'edificio sia presente un dispositivo di disconnessione bipolare.
- Deve esistere un efficiente impianto di terra.
- La minipiscina deve essere collegata all'impianto di terra dell'edificio in maniera permanente.
- The electrical system to which the mini-pool will be connected must comply with CEE standards
- The minipool should be connected to a mains isolator (magnetothermal switch) with min. 3mm spaced contacts and an RCD (differential switch) of max 30mA
- It is necessary that the building electrical system is equipped with a bipolar disconnecting device
- The electrical system must be equipped with an efficient ground system
- The minipool must be connected to the building's ground system permanently

## Predisposizione della sede / Preparation of the installation site

**B** Pavimentazione antiscivolo  
Non-slip flooring

**A** Griglie di drenaggio  
Drainage grates

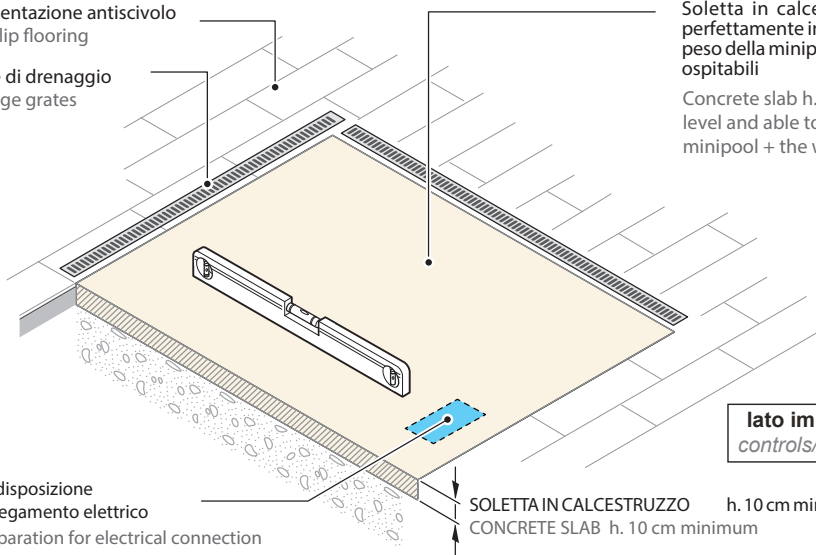

Soletta in calcestruzzo h. 10 cm minimo, perfettamente in bolla e adatta a sostenere il peso della minipiscina + il peso delle persone ospitabili

Concrete slab h. 10 cm minimum, perfectly level and able to support the weight of the minipool + the weight of the people within



Predisposizione collegamento elettrico  
Preparation for electrical connection

SOLETTA IN CALCESTRUZZO h. 10 cm min.  
CONCRETE SLAB h. 10 cm minimum


lato impianti/comandi  
controls/installations side

# Aquarun


centro-stanza / standalone

cm 510x235 h.142

## Installazione ad incasso / Built in installation

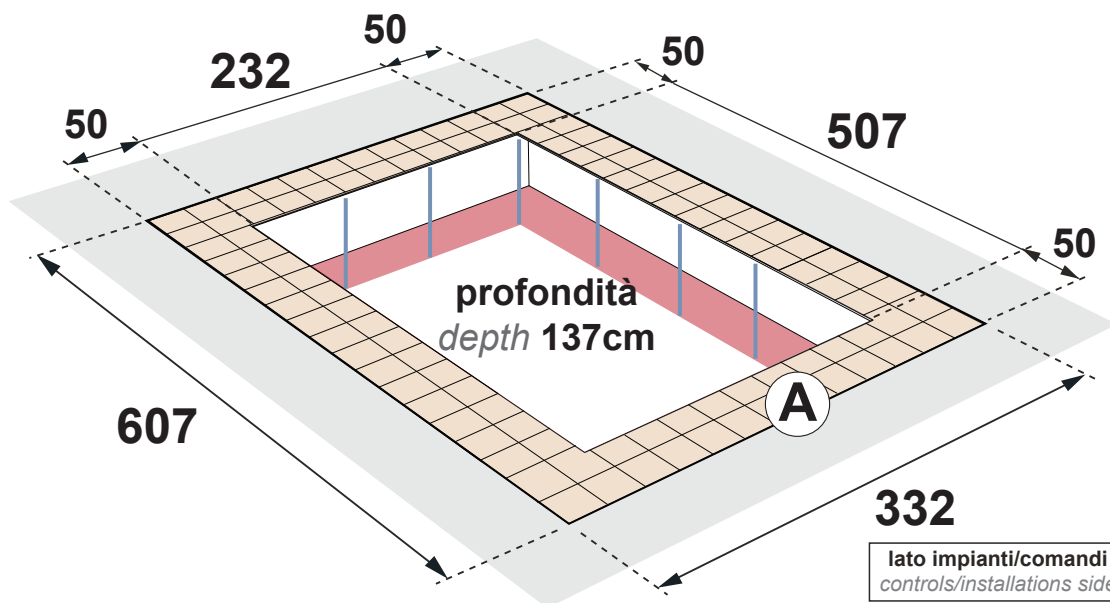

### A DETTAGLI VANO INCASSO INSPECTION COMPARTMENT DETAILS

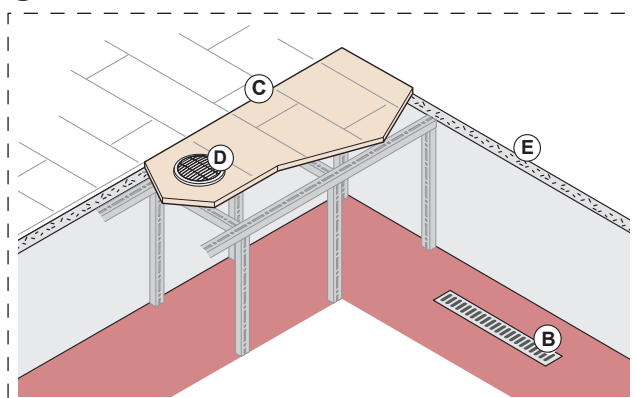

- A** Vano per ispezione perimetrale di 50cm con pavimento removibile  
Perimetric inspection compartment of 50cm with removable floor
- B** Griglie di drenaggio interne  
Internal drainage grates
- C** Pavimentazione antiscivolo  
Non-slip flooring
- D** 2 griglie Ø15 cm per garantire una corretta aerazione del vano tecnico  
n°2 Ø15 cm vents to ensure proper ventilation of the technical compartment
- E** Coibentazione: evita danni da gelo e condensa  
Insulation: prevents damage from freezing and condensation

NB: si raccomanda che il peso della minipiscina deve scaricare sulla base e non sui bordi.

NB: we recommend to let the spa discharge its weight on the base and not on the edges.

Per ottenere un buon accoppiamento tra la minipiscina e il rivestimento, si consiglia la posa dell'ultima fila di piastrelle (in prossimità del bordo) ad installazione avvenuta.

We advice to fix the last line of tiles near the edge once the installation is finished, the result will be a good match between the spa and the covering.

